

Montage- und Betriebsanleitung  
 Installation and Operating Instructions  
 Mode d'emploi  
 Montage- en bedieningshandleiding  
 Istruzioni per l'uso  
 Instrucciones de montaje de servicio  
 Bruksanvisning för montering och drift

## US/U 2.2

- DE** Universal-Schnittstelle, 2fach, UP
- EN** Universal interface, 2-fold, UP
- FR** Interface universelle double, UP
- NL** Universele interface, 2-voudig, UP
- IT** Interfaccia, 2 vie, universale, UP
- ES** Interface universal, 2 vias, UP
- SE** Universalgränssnitt, 2polig, UP

#### ABB i-bus® KNX

GHQ6307073P0004

# ABB



#### Bedien- und Anzeigeelemente

- ① LED (rot) und Taste zur Eingabe der physikalischen Adresse

#### Geräte-Anschlüsse

- ② Ein-/Ausgänge 4 Leitungen ca. 30 cm lang mit Stecker

- ③ ABB i-bus® KNX Busanschlussklemme



#### Operating and display elements

- ① LED (red) and pushbutton To enter the physical address

#### Device connections

- ② Inputs/outputs 4 leads, approx. 30 cm long, with plugs

- ③ ABB i-bus® KNX Bus connection terminal




#### Éléments de commande et d'affichage

- ① LED (rouge) et touche pour la saisie de l'adresse physique

#### Raccordement de l'appareil

- ② Entrées / sorties 4 câbles d'une longueur approx. de 30 cm avec connecteurs

- ③ ABB i-bus® KNX borne de connexion au bus

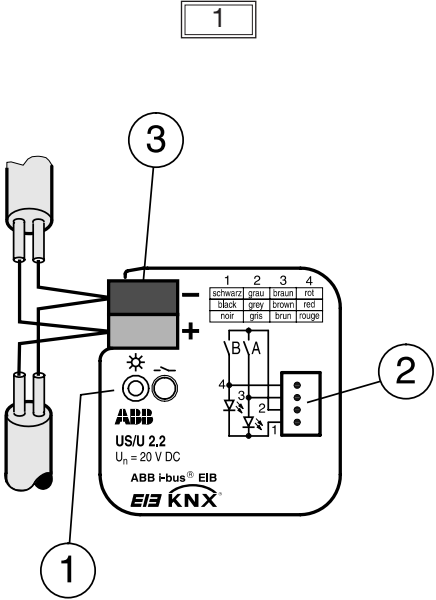

**Geräte-Beschreibung**  
 Das Gerät enthält 2 Kanäle, die als Eingang oder Ausgang durch Auswahl des Anwendungsprogramms mit der ETS2 parametrier werden können. Ca. 30 cm lange Anschlussleitungen mit Stecker dienen zum Anschluss von konventionellen Tastern, potenzialfreien Kontakten oder von Leuchtdioden. Die Kontaktabfragespannung für Kontakte und die Speisespannung für LED werden vom Gerät zur Verfügung gestellt. Im Gerät sind die Vorwiderstände für externe Leuchtdioden integriert. Die Universal-Schnittstelle wird Unterputz in eine Installationsdose ø 55 mm hinter dem Taster eingelegt. Der Busanschluss erfolgt über Busanschlussklemme.

**Technische Daten**  
 Stromversorgung über ABB i-bus® KNX

Ein/Ausgänge 2, parametrierbar als Ein- bzw. Ausgang

Zulässige Leitungslänge max. 10 m

**Device description**  
 The device contains 2 channels that can be parameterized as an input or output with the ETS2 by selecting the application program. Approx. 30 cm long connection leads with plugs are used to connect conventional pushbuttons, floating contacts or light-emitting diodes. The contact query voltage for contacts and the power voltage for LEDs are provided by the unit. The dropping resistors for external light-emitting diodes are integrated in the unit. The universal interface is flush mounted in a box (diameter: 55 mm) behind the pushbutton. The bus is connected via a bus connection terminal.

**Technical Data**  
 Power supply Via ABB i-bus® KNX

Inputs/outputs Number 2, can be set as inputs or outputs

Max. line length < 10 m




**Description de l'appareil**  
 L'appareil est doté de 2 canaux pouvant être paramétrés en entrée ou en sortie par sélection du programme d'application avec connecteurs, sont prévus pour raccordement, d'une longueur approx. de 30 cm avec connecteurs, sont prévus pour raccorder des boutons conventionnels, des contacts à potentiel flottant ou des diodes LED. L'appareil met à disposition la tension de scrutation pour les contacts et la tension d'alimentation pour les LED. Il intègre également les résistances pour des LED externes. L'interface universelle est destinée à l'intégration en montage encastré dans la boîte d'installation électrique ø 55 mm derrière le bouton-poussoir. Le raccordement au bus se fait par l'intermédiaire de la borne correspondante.

#### Caractéristiques techniques

Alimentation électrique via le bus ABB i-bus® KNX  
 Entrées / sorties  
 Nombre 2, paramétrables en entrée ou sortie

Longueur de câble admissible ≤ 10 m

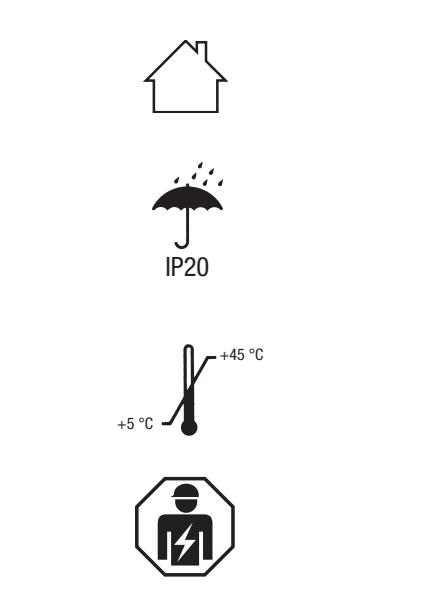

Eingang Abfragespannung 20 V impulse  
 Eingangstrom 0,5 mA  
 Verlustleistung P max. 0,3 W

Ausgang Versorgungsspannung3...5 V DC  
 Ausgangsstrom max. 2 mA, über Vorwiderstand begrenzt

Sicherheit Kurzschlussfest, Überlastschutz, Verpolungsschutz

Schutzart IP 20 nach DIN 40050  
 Schutzklasse III  
 Überspannungskategorie III nach EN 60 664-1  
 Verschmutzungsgrad 2 nach EN 60 664-1  
 Luftdruck Atmosphäre bis 2.000 m

Betriebstemperaturbereich -5...45°C

Abmessungen (H x B x T) 39 x 40 x 12 mm

Gewicht 0,05 kg

Input Polling voltage 20 V pulses  
 Input current 0.5 mA  
 Power loss P max. 0.3 W

Output Supply voltage 3 to 5 V DC  
 Output current max. 2 mA, limited by dropping resistor

Safety Short-circuit proof, overload protection, polarity-reversal protection


Protection rating IP 20 in accordance with DIN 40050

Protection category III  
 Overvoltage category III according to EN 60 664-1  
 Pollution degree 2 according to EN 60 664-1  
 Atmospheric pressure Atmosphere up to 2,000 m

Operating temperature range - 5 to 45°C

Dimensions (h x w x d) 39 x 40 x 12 mm

Weight 0.05 kg

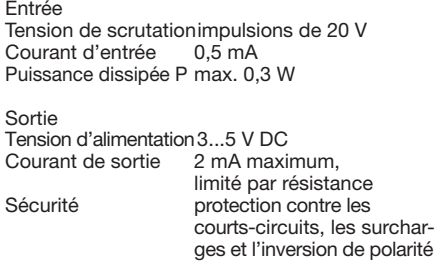

Entrée Tension de scrutationimpulsions de 20 V  
 Courant d'entrée 0,5 mA  
 Puissance dissipée P max. 0,3 W

Sortie Tension d'alimentation3...5 V DC  
 Courant de sortie 2 mA maximum, limité par résistance

Sécurité protection contre les courts-circuits, les surcharges et l'inversion de polarité

Indice de protection IP 20 selon DIN 40 050

Classe de protection III  
 Classe de surtension III selon EN 60 664-1  
 Degré de contamination 2 selon EN 60 664-1  
 Pression atmosphérique Atmosphère jusqu'à 2 000 m

Plage de température de fonctionnement -5...45°C

Dimensions (hxlxp) 39 x 40 x 12 mm

Poids 0,05 kg

#### Montage

Zum Einbau unterputz in Installationsdose ø 55 mm hinter dem Taster.

Die Zugänglichkeit des Gerätes zum Betreiben, Prüfen, Besichtigen, Warten und Reparieren muss sichergestellt sein.

#### Anschluss

Der Anschluss an den Bus erfolgt durch Aufstecken der Busanschlussklemme (im Lieferumfang enthalten).

Der Anschluß der Ein-/Ausgänge erfolgt gemäß Anschlussbild über 4 ca. 30 cm lange steckbare Anschlussleitungen die bis auf maximal 10 m verlängert werden dürfen.

#### Inbetriebnahme

Die Vergabe der physikalischen Adresse sowie das Einstellen der Parameter erfolgt mit der Engineering Tool Software ETS (ab Version ETS2 V1.2a). Nicht benutzte Leitungslängen müssen isoliert werden.



#### Montage

Designed for flush mounting in boxes with a diameter of 55 mm behind the pushbutton. Ensure that after the installation the device is always accessible for operation, testing, inspection, maintenance or repair.

#### Connection

Designed for flush mounting in boxes with a diameter of 55 mm behind the pushbutton. The bus connection is established by attaching the bus connection terminal (is supplied with the module). The inputs/outputs are connected in accordance with the connection diagram via 4 plugable connection lines that are about 30 cm long and are allowed to be extended to a maximum of 10 m.

#### Commissioning

The physical address and the parameter settings are set using the Engineering Tool Software ETS (from Version ETS2 V1.2a). The cable ends off all unused connection lines must be insulated.



#### Montage

Appareil destiné au montage encastré à l'intérieur de la boîte d'installation électrique ø 55 mm derrière le bouton-poussoir.

#### Raccordement

Le raccordement au bus se fait par enfichage de la borne correspondante (fournie). Le raccordement des entrées/sorties se fait d'après le schéma de câblage via 4 câbles de raccordement d'une longueur de 30 cm, avec rallonge possible jusqu'à 10 m maximum.

#### Mise en service

L'attribution de l'adresse physique, ainsi que le réglage des paramètres s'effectuent à l'aide du logiciel Engineering Tool ETS (à partir de la version ETS2 V1.2a). Les embouts non utilisés des câbles doivent être isolés.



Eine ausführliche Beschreibung der Parametrierung und Inbetriebnahme finden Sie in den technischen Daten des Gerätes.

Diese finden Sie zum Download im Internet unter [www.abb.com/knx](http://www.abb.com/knx).



#### Wichtige Hinweise

Warnung! Installation nur durch elektrotechnische Fachkraft. Bei der Planung und Errichtung von elektrischen Anlagen sind die einschlägigen Normen, Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen zu beachten.




A detailed description of the parameter configuration and commissioning steps can be found in the technical data. This information can be downloaded from the Internet site [www.abb.com/knx](http://www.abb.com/knx).



#### Important notes

Warning! Installation by person with electrotechnical expertise only. The relevant standards, directives, regulations and instructions must be observed when planning and implementing the electrical installation.



Vous trouverez une description détaillée du paramétrage et de la mise en service dans la documentation technique de l'appareil. Vous pouvez télécharger celles ci par Internet, sur le site [www.abb.com/knx](http://www.abb.com/knx).



#### Remarques importantes

Avertissement! Installation uniquement par des personnes qualifiées en électrotechnique. Les normes, directives, règlements et stipulations en vigueur doivent être respectés lors de la planification et de la mise en place d'installations électriques.

# ABB

**ABB STÖTZ-KONTAKT GmbH**  
 Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg, Germany  
 ☎ +49 (0) 6221 701 607  
 📠 +49 (0) 6221 701 724  
[www.abb.com/knx](http://www.abb.com/knx)

#### Technische Helpline / Technical Support

☎ +49 (0) 6221 701 434  
 E-Mail: [knx.helpline@de.abb.com](mailto:knx.helpline@de.abb.com)




- Gerät bei Transport, Lagerung und im Betrieb vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigung schützen!
- Gerät nur innerhalb der spezifizierten technischen Daten betreiben!
- Gerät nur im geschlossenen Gehäuse (Verteiler) betreiben!

#### Reinigen


Verschmutzte Geräte können mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Reicht dies nicht aus, kann ein mit Seifenlösung leicht angefeuchtetes Tuch benutzt werden. Auf keinen Fall dürfen ätzende Mittel oder Lösungsmittel verwendet werden.

#### Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei. Bei Schäden (z.B. durch Transport, Lagerung) dürfen keine Reparaturen vorgenommen werden.



Beim Öffnen des Gerätes erlischt der Garantieanspruch!




- Protect the device against moisture, dirt and damage during transport, storage and operation!
- Do not operate the device outside the specified technical data (e.g. Temperature range)!
- The device may only be operated in closed enclosures (e.g. distribution boards)

#### Cleaning

Should the device become soiled, it may be cleaned with a dry cloth. If this does not suffice, a cloth lightly moistened with soap solution may be used. On no account should caustic agents or solvents be used.

#### Maintenance

The device is maintenance free. Should damage have occurred, e.g. due to transport or storage, no repairs should be carried out.



- Protéger l'appareil de l'humidité, de la saleté et de dommage lors du transport, du stockage et de l'utilisation !
- N'utiliser l'appareil que dans le cadre des caractéristiques techniques spécifiées !
- N'utiliser l'appareil que dans un boîtier fermé (coffret) !

#### Nettoyage

Les appareils sales peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon sec. Si cela ne suffit pas, un chiffon légèrement imprégné de solution savonneuse peut être utilisé. N'utiliser en aucun cas des produits caustiques ou des solvants.

#### Entretien

L'appareil ne nécessite aucun entretien. En cas de dommage (par ex. lors du transport, du stockage), aucune réparation ne doit être entreprise.

L'ouverture de l'appareil annule la garantie !

